


## 令和5年度温室効果ガス排出量公表


〇町の事務・事業における温室効果ガス(CO2)の排出量は次表のとおりです。

| 年 度    | 総排出量  |
|--------|-------|
| 2016年度 | 1,263 |
| 2019年度 | 921   |
| 2020年度 | 980   |
| 2021年度 | 1,103 |
| 2022年度 | 1,340 |
| 2023年度 | 1,245 |

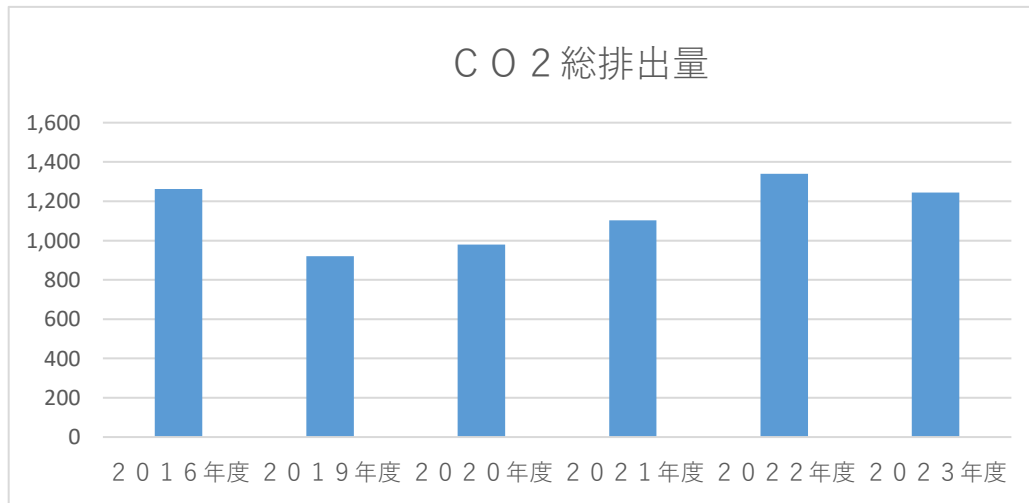


「温室効果ガス総排出量」 t-CO<sub>2</sub>

| 施設名      | 2016年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 下水処理施設   | 652    | 458    | 496    | 536    | 671    | 639    |
| 小・中学校    | 251    | 194    | 211    | 245    | 289    | 267    |
| 社会教育関連施設 | 136    | 108    | 100    | 127    | 163    | 149    |
| 庁舎関係     | 133    | 91     | 99     | 114    | 121    | 101    |
| 防犯灯      | 49     | 34     | 40     | 43     | 54     | 49     |
| その他の施設   | 22     | 15     | 15     | 18     | 19     | 17     |
| 公用車      | 20     | 21     | 19     | 20     | 23     | 23     |
| 計        | 1,263  | 921    | 980    | 1,103  | 1,340  | 1,245  |

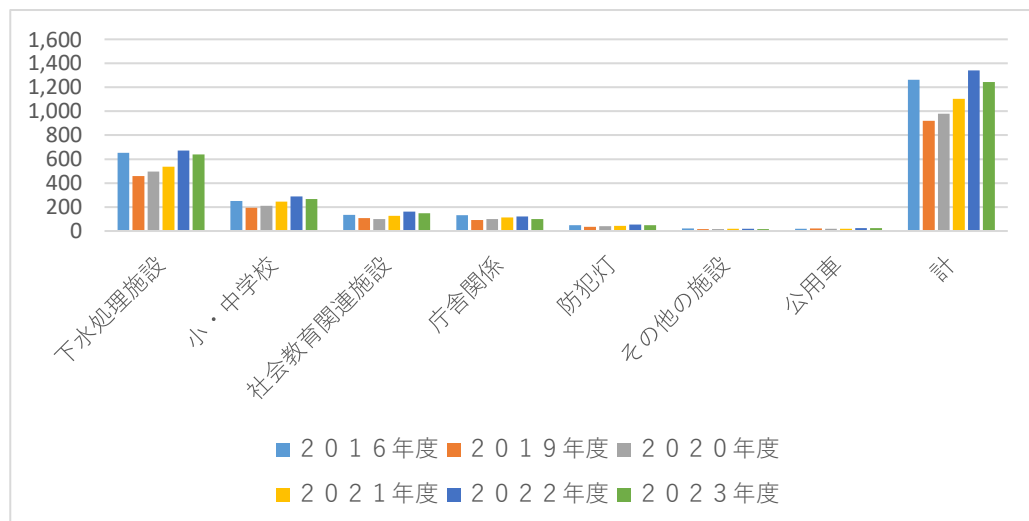


| 施設名      | 2023年度 | 割合%    |
|----------|--------|--------|
| 下水処理施設   | 639    | 51.3%  |
| 小・中学校    | 267    | 21.4%  |
| 社会教育関連施設 | 149    | 12.0%  |
| 庁舎関係     | 101    | 8.1%   |
| 防犯灯      | 49     | 3.9%   |
| その他の施設   | 17     | 1.4%   |
| 公用車      | 23     | 1.8%   |
| 計        | 1,245  | 100.0% |

施設別割合

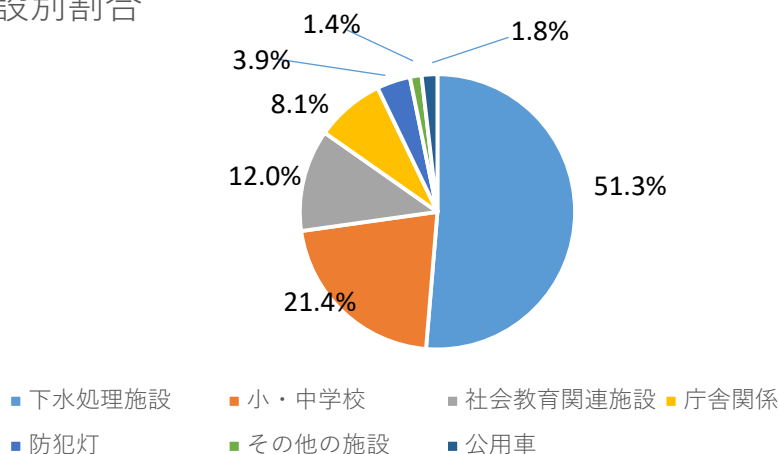

| エネルギー種別     | 2023年度 | 割合%    |
|-------------|--------|--------|
| 電気          | 1,175  | 94.4%  |
| ガソリン(公用車)   | 15     | 1.2%   |
| 軽油(公用車)     | 29     | 2.3%   |
| LPG         | 23     | 1.8%   |
| 灯油          | 2      | 0.2%   |
| ガソリン(公用車以外) | 1      | 0.1%   |
| 計           | 1,245  | 100.0% |

エネルギー種別割合

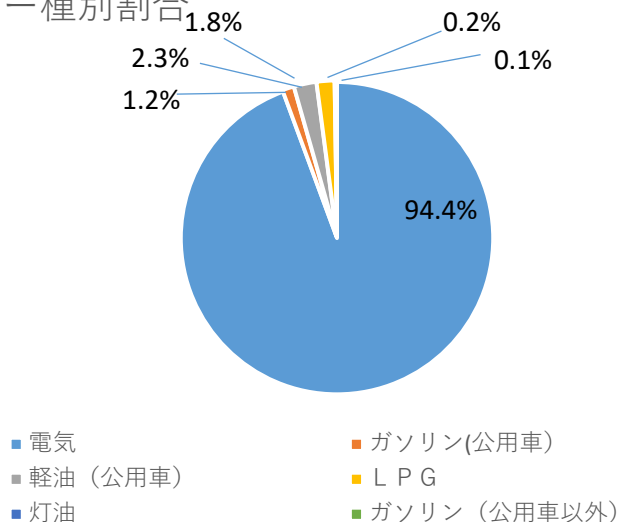

## 問い合わせ先

住民課環境係:0952-52-7412